


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP

Domingo, 19 de Maio de 2024
Gerado às 08:48 hs de 19/05/2024


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Captada ETA		Qcaptada + Qdescarga diária (m³/s)
		às 7h (x10⁹m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10⁹m³)	Qafluente diária (m³/s)	Qnatural diária (m³/s)	Qdescarregada diária (m³/s)	Qnatural média mês (m³/s)	Qn MLT med hist mensal (m³/s)	Qn/Qn MLT mensal (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		692,31	70,5	(0,1)	982,07	24,56	17,05	9,60	15,12	36,00	42,0	29,26	29,71	38,86
Jaguari/Jacarei	840,28	631,94	78,2		808,04	7,57	7,57	1,00				T-7 27,40		
Cachoeira	817,31	33,60	48,2		69,65	30,93	3,53	4,50				T-6 20,77		
Atibainha	783,23	24,99	26,0		96,25	29,77	1,49	4,00				T-5 29,07		
Paiva Castro	744,15	1,37	18,0		7,61	33,53	4,46	0,10				EEAB PS-SC 7,51		
Guarapiranga ▼	735,04 ▼	129,74	75,8	(0,3)	171,19	7,56	7,56	0,00	6,13	9,46	64,8	13,49	13,37	13,49
Taquacetuba	745,49											EEAB-T 0,00		
Capivari	742,09											EEAB-C 0,00		
Rio Grande ▼	746,40 ▼	97,62	87,0	(0,4)	112,18	0,23	0,23	0,00	0,31	4,22	7,4	5,11	4,98	5,11
												EEAB-P 0,00		
Rio Claro ▼		5,18	37,9	(0,1)	13,67	4,15	3,84	0,70	4,24	5,25	80,9	3,56	3,52	4,26
Rib. do Campo	869,06	5,18	37,9		13,67	0,55	0,55	0,66				EEAB-G 0,31		
Alto Tietê ▼		397,46	70,9	(0,3)	560,31	5,00	5,79	12,25	5,59	11,86	47,1	14,56	13,21	26,81
Ponte Nova	767,26	260,09	79,0		329,37	1,80	1,10	9,32				EEAB-B 8,56		
Paraitinga	765,42	21,89	59,4		36,88	0,60	0,60	1,75				B-DB 0,65		
Biritiba	754,46	11,10	31,9		34,76	0,53	0,53	0,32				DB-J 9,21		
Jundiaí	752,60	46,55	62,8		74,09	8,11	0,39	0,10				J-T 9,72		
Taiáçupeba	745,42	57,82	67,9		85,20	12,08	2,36	0,76				EEAB-RGG 0,00		
Alto Cotia ▼		12,52	75,9	(0,2)	16,50	0,75	0,75	0,06	0,47	1,41	33,1	1,06	1,14	1,12
Pedro Beicht	917,35	12,52	75,9					1,02						
Graça	868,43							0,06						
Baixo Cotia								0,86				0,00	0,00	0,86
São Lourenço ▼		82,69	93,1	(0,4)	88,82	40,27	40,27	38,32	16,24	22,30	72,84	5,76	3,76	44,08
Cachoeira do França	639,45	82,69	93,1											
Rib. Estiva												0,09	0,09	
Cantareira Velho ▼		0,58	58,5	(1,1)	0,99	0,24	0,24	0,06				0,29	0,30	0,35
Cabuçu	762,22	0,52	56,2		0,93	0,17	0,17	0,05				0,24	0,24	
Tanque Grande	824,73	0,05	96,1		0,06	0,07	0,07	0,01				0,06	0,06	
TOTAL ▼		1.418,09	72,9	(0,2)	1.945,7	82,76	75,73	61,85	48,11	90,50	53,16	73,19	70,08	134,95

Sistema Cantareira: A partir de 01/03/2023 o Sistema opera na Faixa 1, com retirada média mensal máxima de 33m³/s.

Pluviometria (mm)			
Sistema	no dia	acumul. no mês	méd. hist.
Cantareira	0,1	0,6	73,8
Guarapiranga	0,0	1,2	58,8
Rio Grande	0,0	4,6	78,2
Rio Claro	0,4	18,6	131,8
Alto Tietê	0,0	3,8	56,4
Cotia	0,0	2,4	63,6
São Lourenço	0,0	14,8	87,6

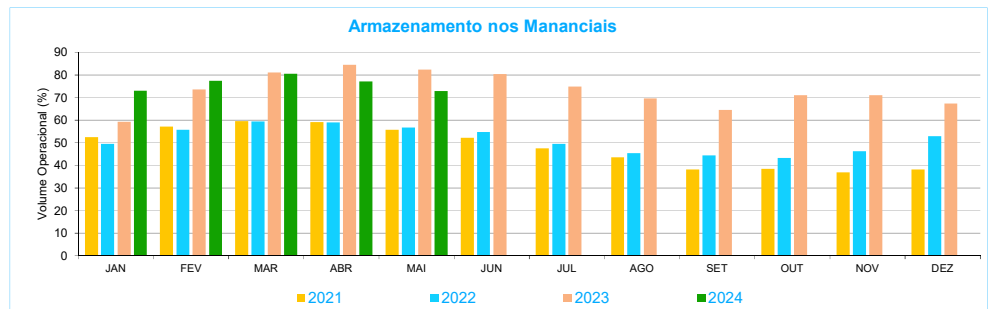

Produção do Dia Anterior			
	Vazão Captada	Vazão Produzida	Diferença Cap-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	73,19	70,51	2,68

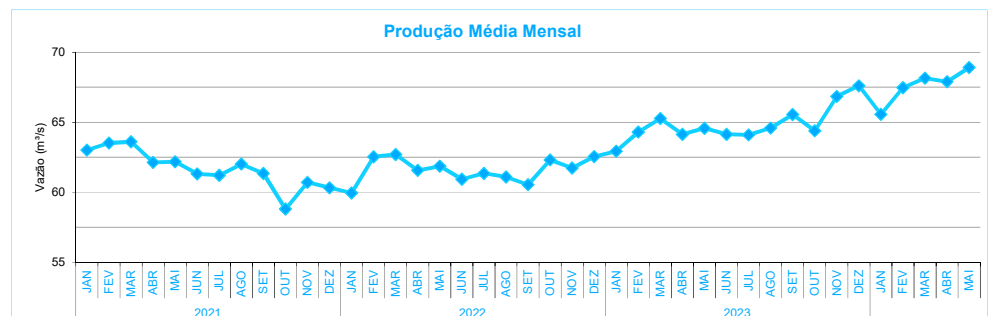

App Sabesp Mananciais RMSP



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.